



CHLORIDAZONE

chloridazone



iso-chloridazone

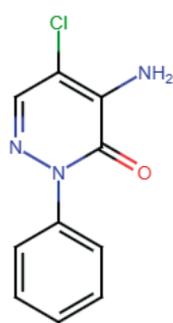

Nom	CAS RN	Données disponibles			Code SANDRE	Statut code SANDRE
		BNV-D	ADES	Naïades		
Chloridazone	1698-60-8	X	X	X	1133	Validé
Iso-Chloridazone	162354-96-3		X	X	7734	Validé

Recommandations

Pression (BNV-D)

La pression à considérer est la forme actuellement référencée dans la BNV-D :

Chloridazone

+ éventuels nouveaux variants commercialisés tels que mentionnés dans E-Phy

Surveillance

Pour la surveillance, le paramètre recommandé est

Chloridazone (1133).

Le paramètre isochloridazone (7734) est un isomère de structure de la chloridazone, séparable de la chloridazone par des méthodes d'analyse classique de laboratoire. Ce paramètre est une impureté de la chloridazone.

Impact


Pour l'évaluation de l'impact, seul le paramètre

Chloridazone (1133)

correspond à la substance active.

Informations complémentaires aux recommandations

Ventes annuelles de substances actives
en France depuis 2008

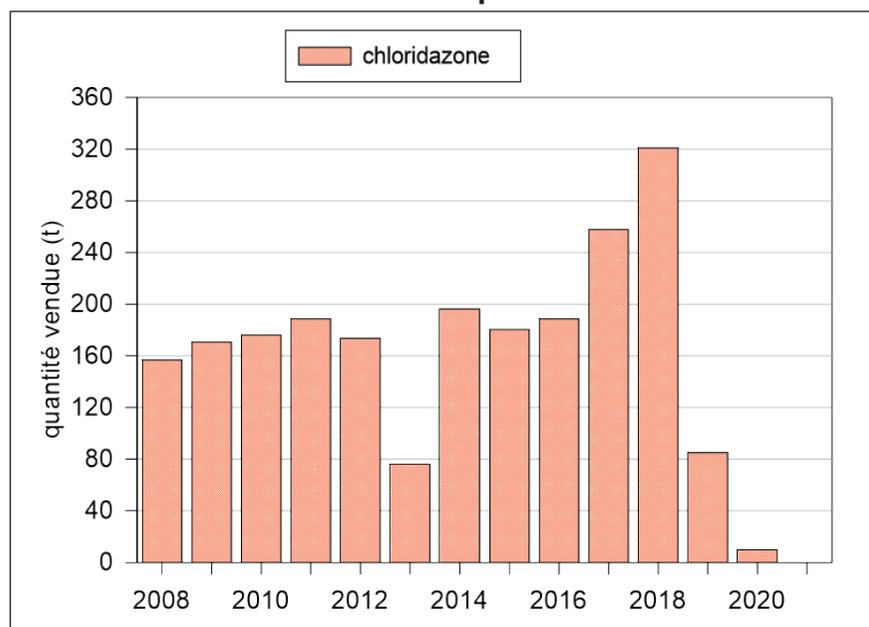

Catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en France

pas d'autres variants